

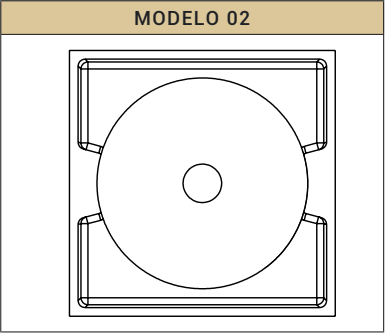


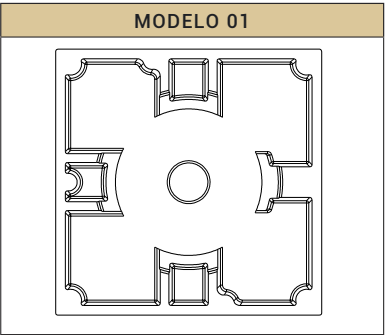

|                            |                                        | 4420.BAN.CHU.202 |             |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|
| COMPONENTES / SUBCONJUNTOS |                                        | Lc 00/00         | Dc 00/00    |
| Item                       | Descrição                              | AC/DT            | Código Deca |
| 1                          | PORCA                                  | -                | 4032.022    |
| 2                          | ARRUELA                                | -                | 4100.222    |
| 3                          | VEDANTE                                | -                | 4152.294    |
| 4                          | CONTRA SEDE                            | -                | 4064.010    |
| 5                          | O'RING                                 | -                | 4160.064    |
| 6                          | SEDE                                   | -                | 4060.002    |
| 7                          | O'RING                                 | -                | 4160.014    |
| 8                          | CASTELO                                | -                | 4004.032    |
| A                          | SCJ. MVS II                            | -                | 4324.000    |
| B                          | KIT ADAPTADOR BANCHU C33/C87/C88 E C96 | -                | 4686.028    |

**OBSERVAÇÕES:**

\* ESTES ITENS NÃO PERTENCEM AO SCJ."A".  
NA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ITEM B - KIT ADAPTADOR, SE ATENTAR PARA O LAYOUT INTERNO DA CANOPLA, SE FOR MODELO 1 SUBSTITUIR PELA CANOPLA DO MODELO 2, CÓD. 4124.386.  
PARA ACABAMENTOS LINHA LEVEL (26) E LEVEL MIX (28), ENTRAR EM CONTATO COM O OPERADOR DO DAT.

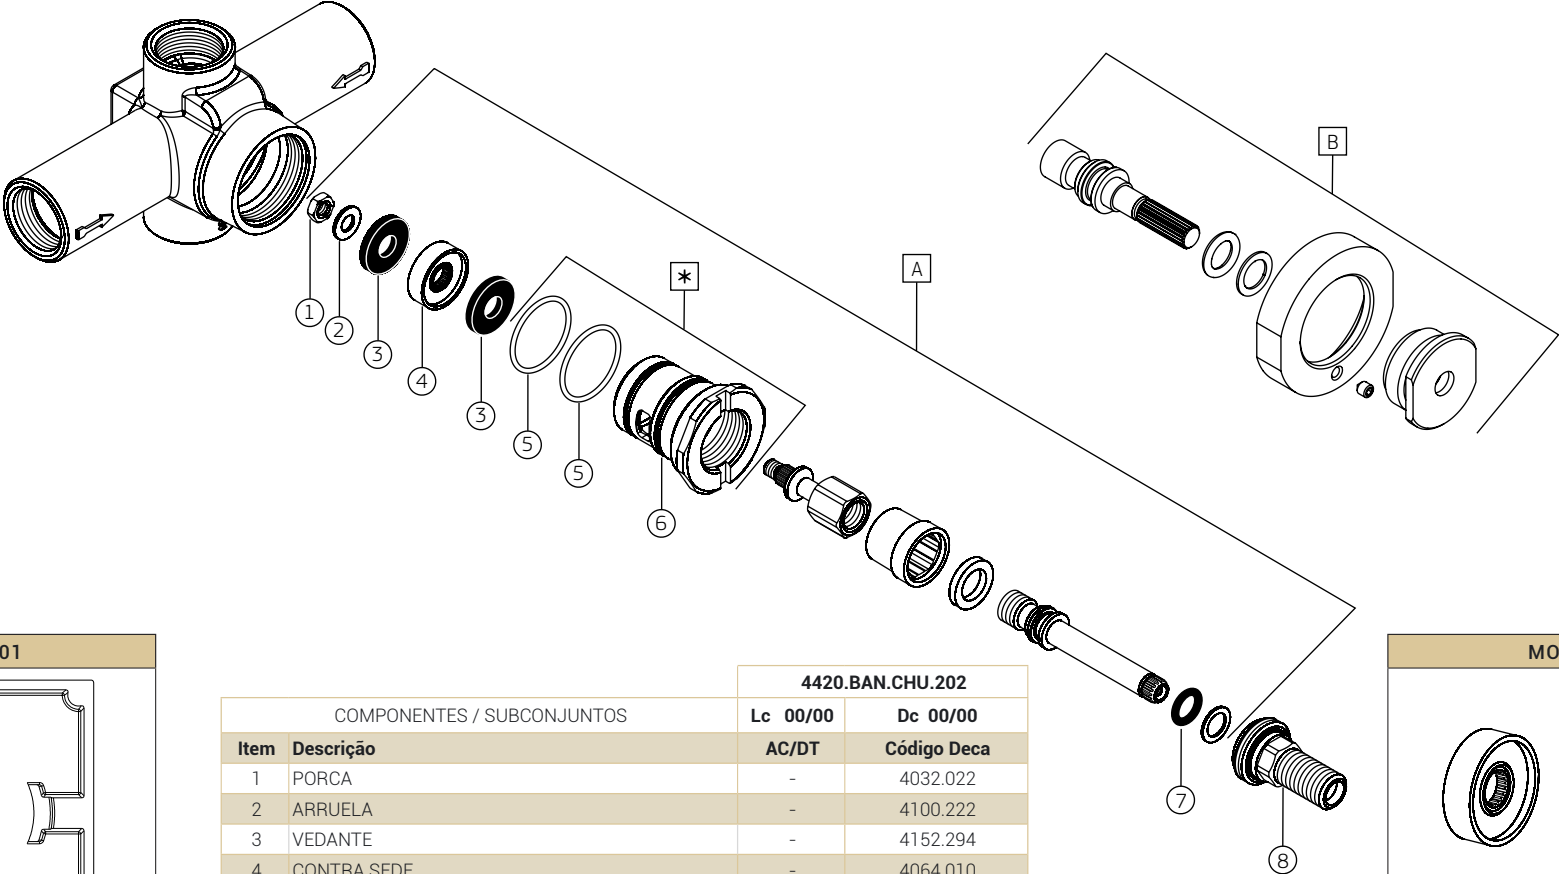